



健康体检报告

HEALTH EXAMINATION REPORT

姓名：穆小勉
性别：女
年龄：52岁
单位：
部门：
电话：133****8512
体检编号：26020710140001
体检日期：2026-02-07



报告智能解读 专家免费咨询

账号：身份证号；密码：身份证号后六位；

体检内科

一般检查基础项目

血压 135/76mmHg 脉搏 93

检查医生

吴树华

内科

检查医生

吴树华

既往史 素健，无特殊病史记载

个人史

无不良嗜好，无药物过敏史。

家族史 母亲高血压。

神经系统

生理反射征存在，病理反射征未引出。

肺部 双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。

腹部

腹平软，无压痛反跳痛，肝脾未触及，肠鸣音正常，双肾区无叩击痛。

心脏 心律齐，率正常，各瓣膜区未闻及病理性杂音。

结论：

未见明显异常

体检外科

外科（女）

检查医生

吴树华

脊柱 脊柱无畸形，无压痛及叩击痛。

皮肤与黏膜

皮肤无黄染，未见皮疹及出血点，无肝掌及蜘蛛痣。

浅表淋巴结 未触及肿大。

甲状腺

颈软，气管居中，甲状腺未触及肿大。

乳腺 双乳对称、乳头无内陷、未触及包块。

肛门直肠指检

未检

四肢 四肢肌力、肌张力正常，关节无红肿、畸形，活动无受限。

外科其它检查

未见明显异常。

结论：

未见异常

辅助检查

C13呼气试验

检查医生

吴树华

C13呼气试验 阴性
(0.2 ; C13正常值参考范围：
<4)

结论：

C13呼气试验阴性

血常规24项

检验技师:

审核技师:

陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
白细胞计数	6.33		3.5--9.5	10 ⁹ /L
中性粒细胞计数百分比	57.20		40.0--75.0	%
中性粒细胞计数绝对值	3.63		1.80--6.30	10 ⁹ /L
淋巴细胞计数百分比	36.30		20.0--50.0	%
淋巴细胞计数绝对值	2.29		1.10--3.20	10 ⁹ /L
单核细胞计数百分比	5.10		3.0--10.0	%

血常规24项 检验技师: 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
单核细胞计数绝对值	0.32		0.10--0.60	10 ⁹ /L
嗜酸性粒细胞计数百分比	1.00		0.4--8.0	%
嗜酸性粒细胞绝对值	0.06		0.02--0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性粒细胞计数百分比	0.40		0.0--1.0	%
嗜碱性粒细胞绝对值	0.03		0.00--0.06	10 ⁹ /L
红细胞计数	4.25		3.50--9.50	10 ⁹ /L
血红蛋白浓度	118		115--175	g/L
红细胞压积	38.20		35.0--50.0	%
红细胞分布宽度	42.40		35.0--56.0	fL
平均红细胞容积	89.90		82.0--100.0	fL
红细胞容积分布宽度	13.10		11.0--16.0	%
平均血红蛋白含量	27.80		27.0--34.0	pg
平均血红蛋白浓度	310.00	↓	316--354	g/L
血小板计数	284.00		125--350	10 ⁹ /L
血小板比容	0.27		0.108--0.282	%
平均血小板分布宽度	11.30		9.0--17.0	fL
平均血小板体积	9.40		6.5--12.0	fL
大血小板比率	22.9		11.0--45.0	%

肝功两项 检验技师: 谭艳霞 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
血清谷丙转氨酶	17.51		0--45	U/L
血清谷草转氨酶	22.18		0--40	U/L
谷草转氨酶/谷丙转氨酶	1.27			

γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 检验技师: 谭艳霞 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
血清γ-谷氨酰转移酶	15.49		10--60	U/L

甲型肝炎抗体测定 (HAV-IgM) 检验技师: 朱春莹 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
甲型肝炎抗体IgM测定	阴性 (-)		阴性 (-)	

戊型肝炎IgM抗体测定 检验技师: 朱春莹 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
戊型肝炎IgM抗体测定	阴性 (-)		阴性 (-)	

梅毒初 验 (TRUST) 检验技师: 蓝建宁 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
梅毒甲苯胺红不加热血清反应素试验 (TRUST),凝集反应	阴性 (-)		阴性 (-)	

梅毒螺旋体特异抗体定性 (TPPA) 检验技师: 蓝建宁 审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
梅毒螺旋体抗体 (TPPA)	阴性 (-)		阴性 (-)	



人类免疫缺陷病毒抗体
(HIV Ab)

检验技师: 赵雨凡

审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV)	阴性 (-)		阴性 (-)	

尿常规

检验技师:

审核技师: 陈华

检验项目名	检验结果	参考标识	参考范围	单位
尿维生素C	阴性		阴性	
尿胆红素	阴性		阴性	
尿液酮体	阴性		阴性	
尿葡萄糖	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	阴性		阴性	
尿蛋白定性	阴性		阴性	
尿白细胞	阴性		阴性	
尿液隐血	阴性		阴性	
尿比重	1.025		1.003--1.035	
尿胆原	Normal		阴性	
尿液酸碱度	5.5		5.5--8.5	


体检心电图

心电图检查	检查医生	陈林
静态12导联同 导心电图	窦性心律，心率79次/分，心电轴及各波、段形态及测值正常范围，详见图纸。	

结论：
正常心电图

体检心电图

HR: 79bpm PR: 165ms QT: 391ms QTc: 449ms
QRS电轴: 84deg RV5: 0.95mv SV1: 1.30mv RV5+SV1: 2.25mv

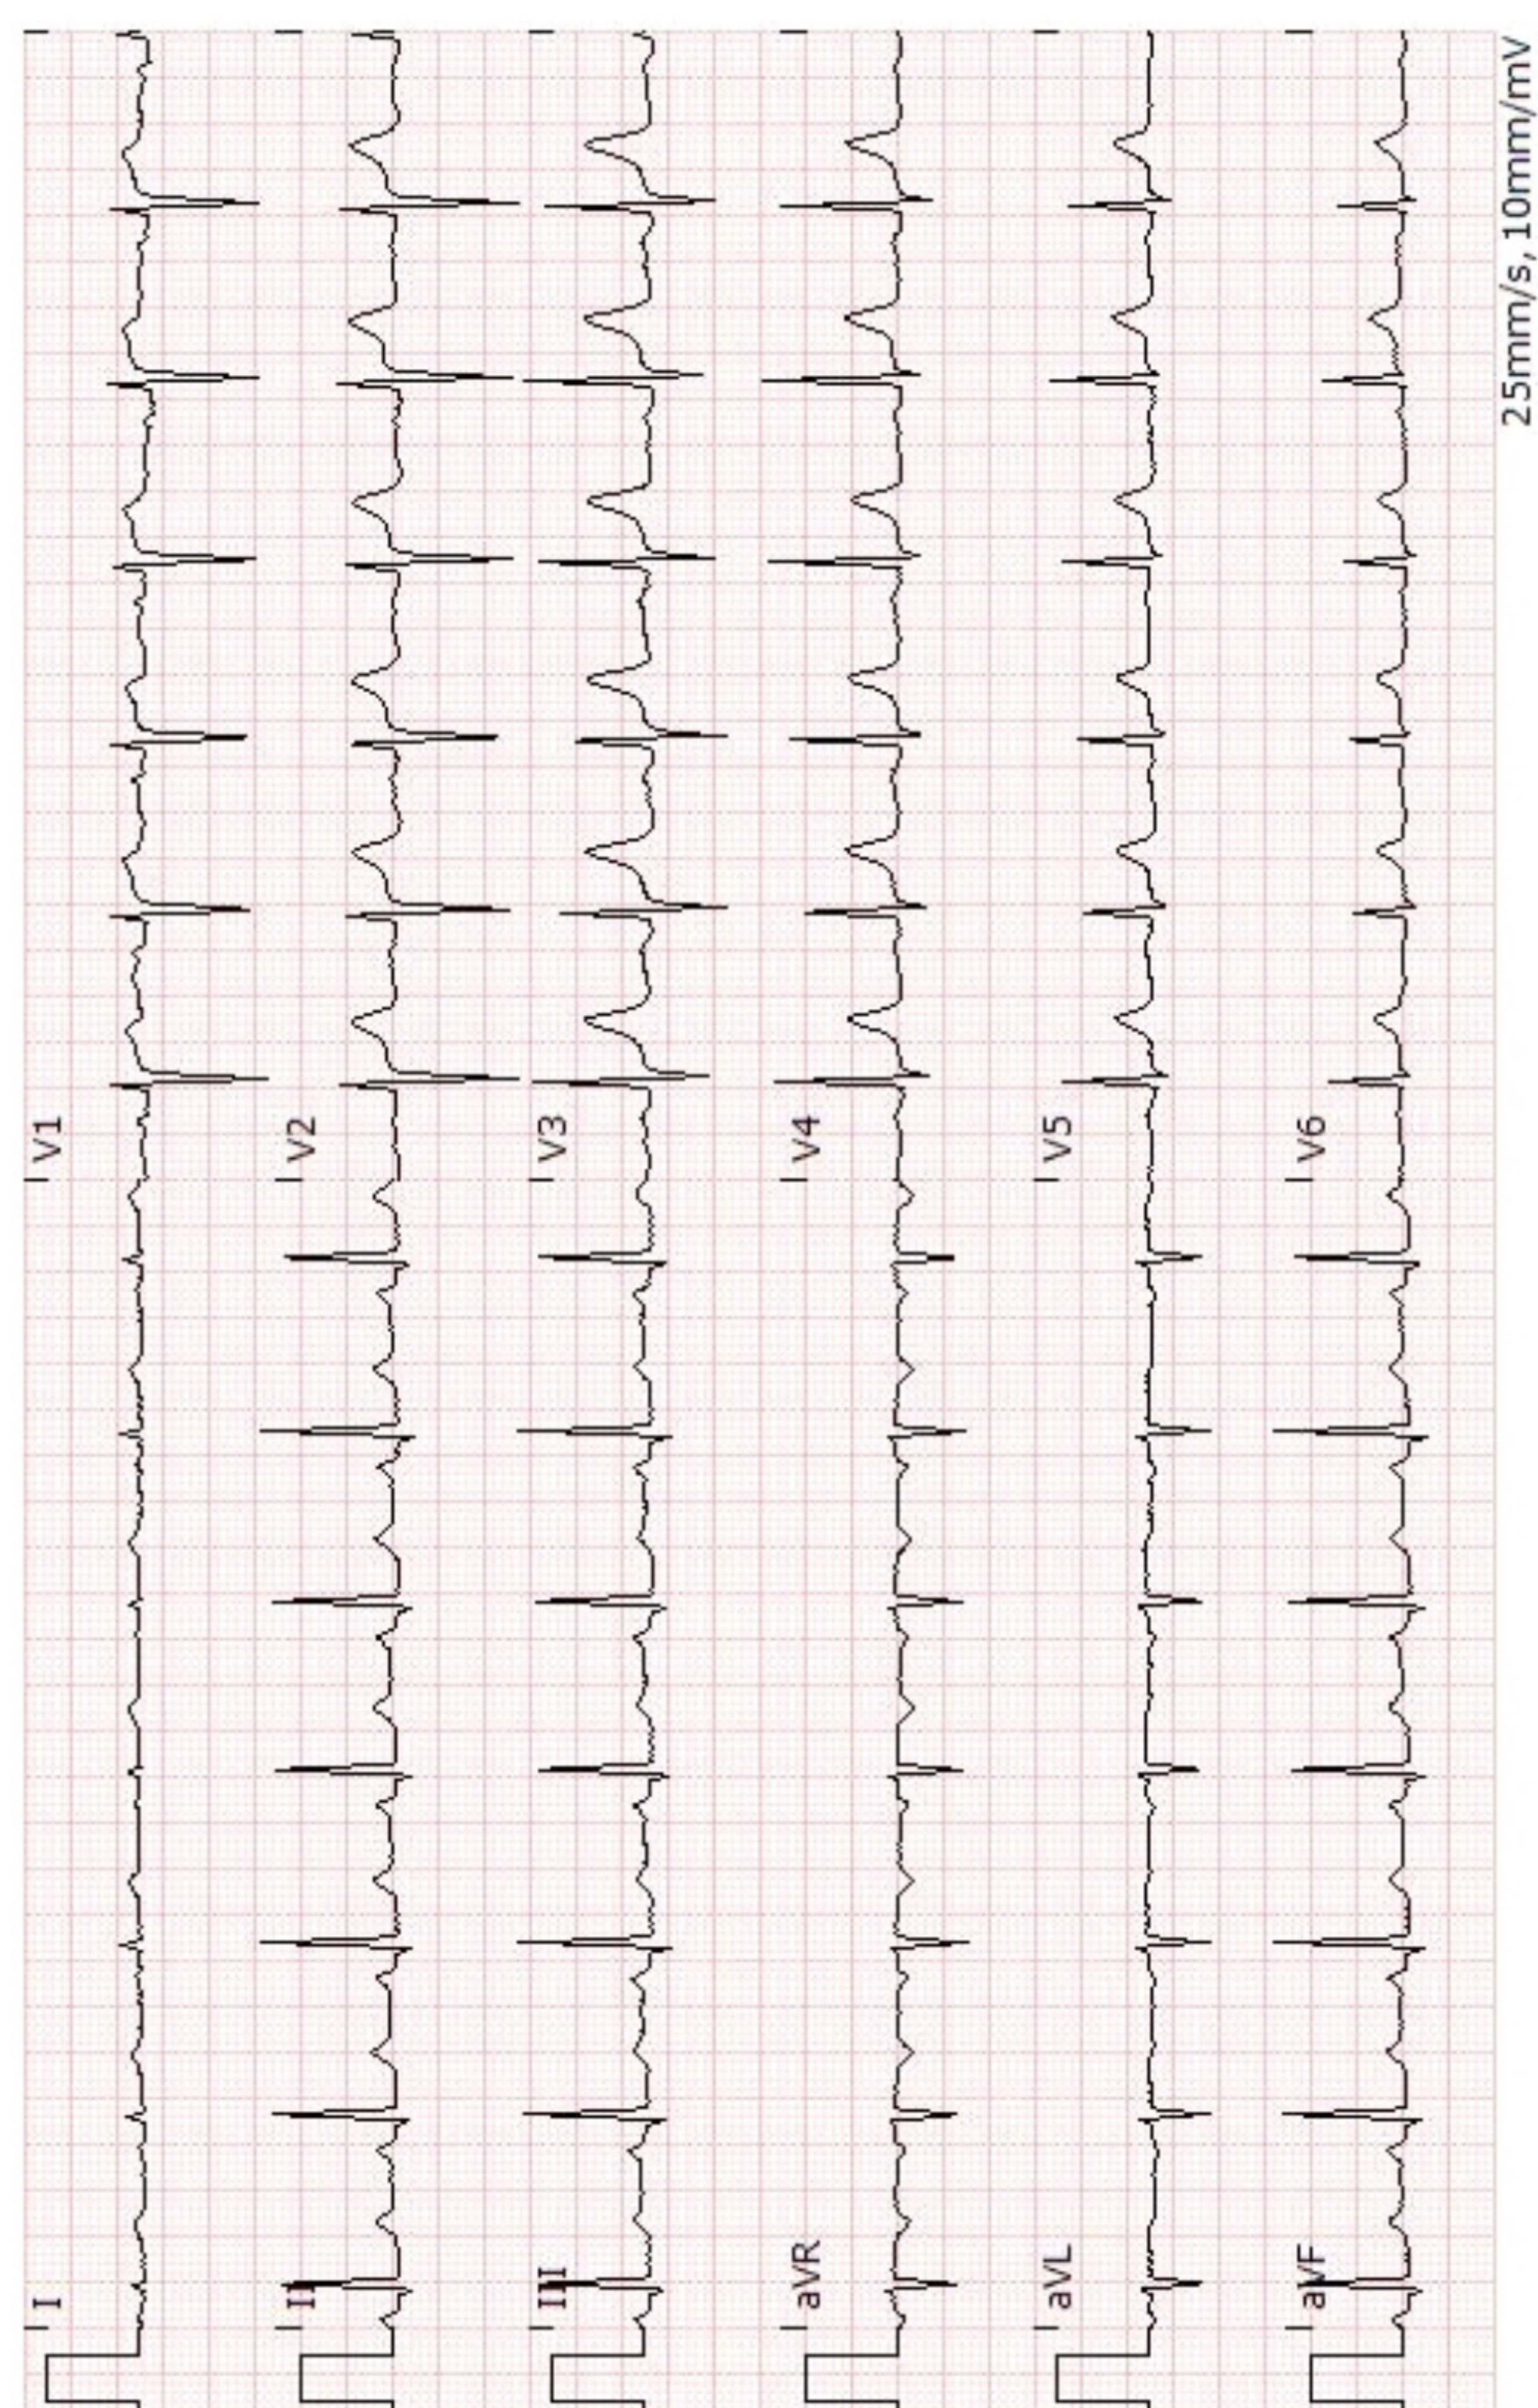


胸片

检查医师

连荣

审核医师

明建平

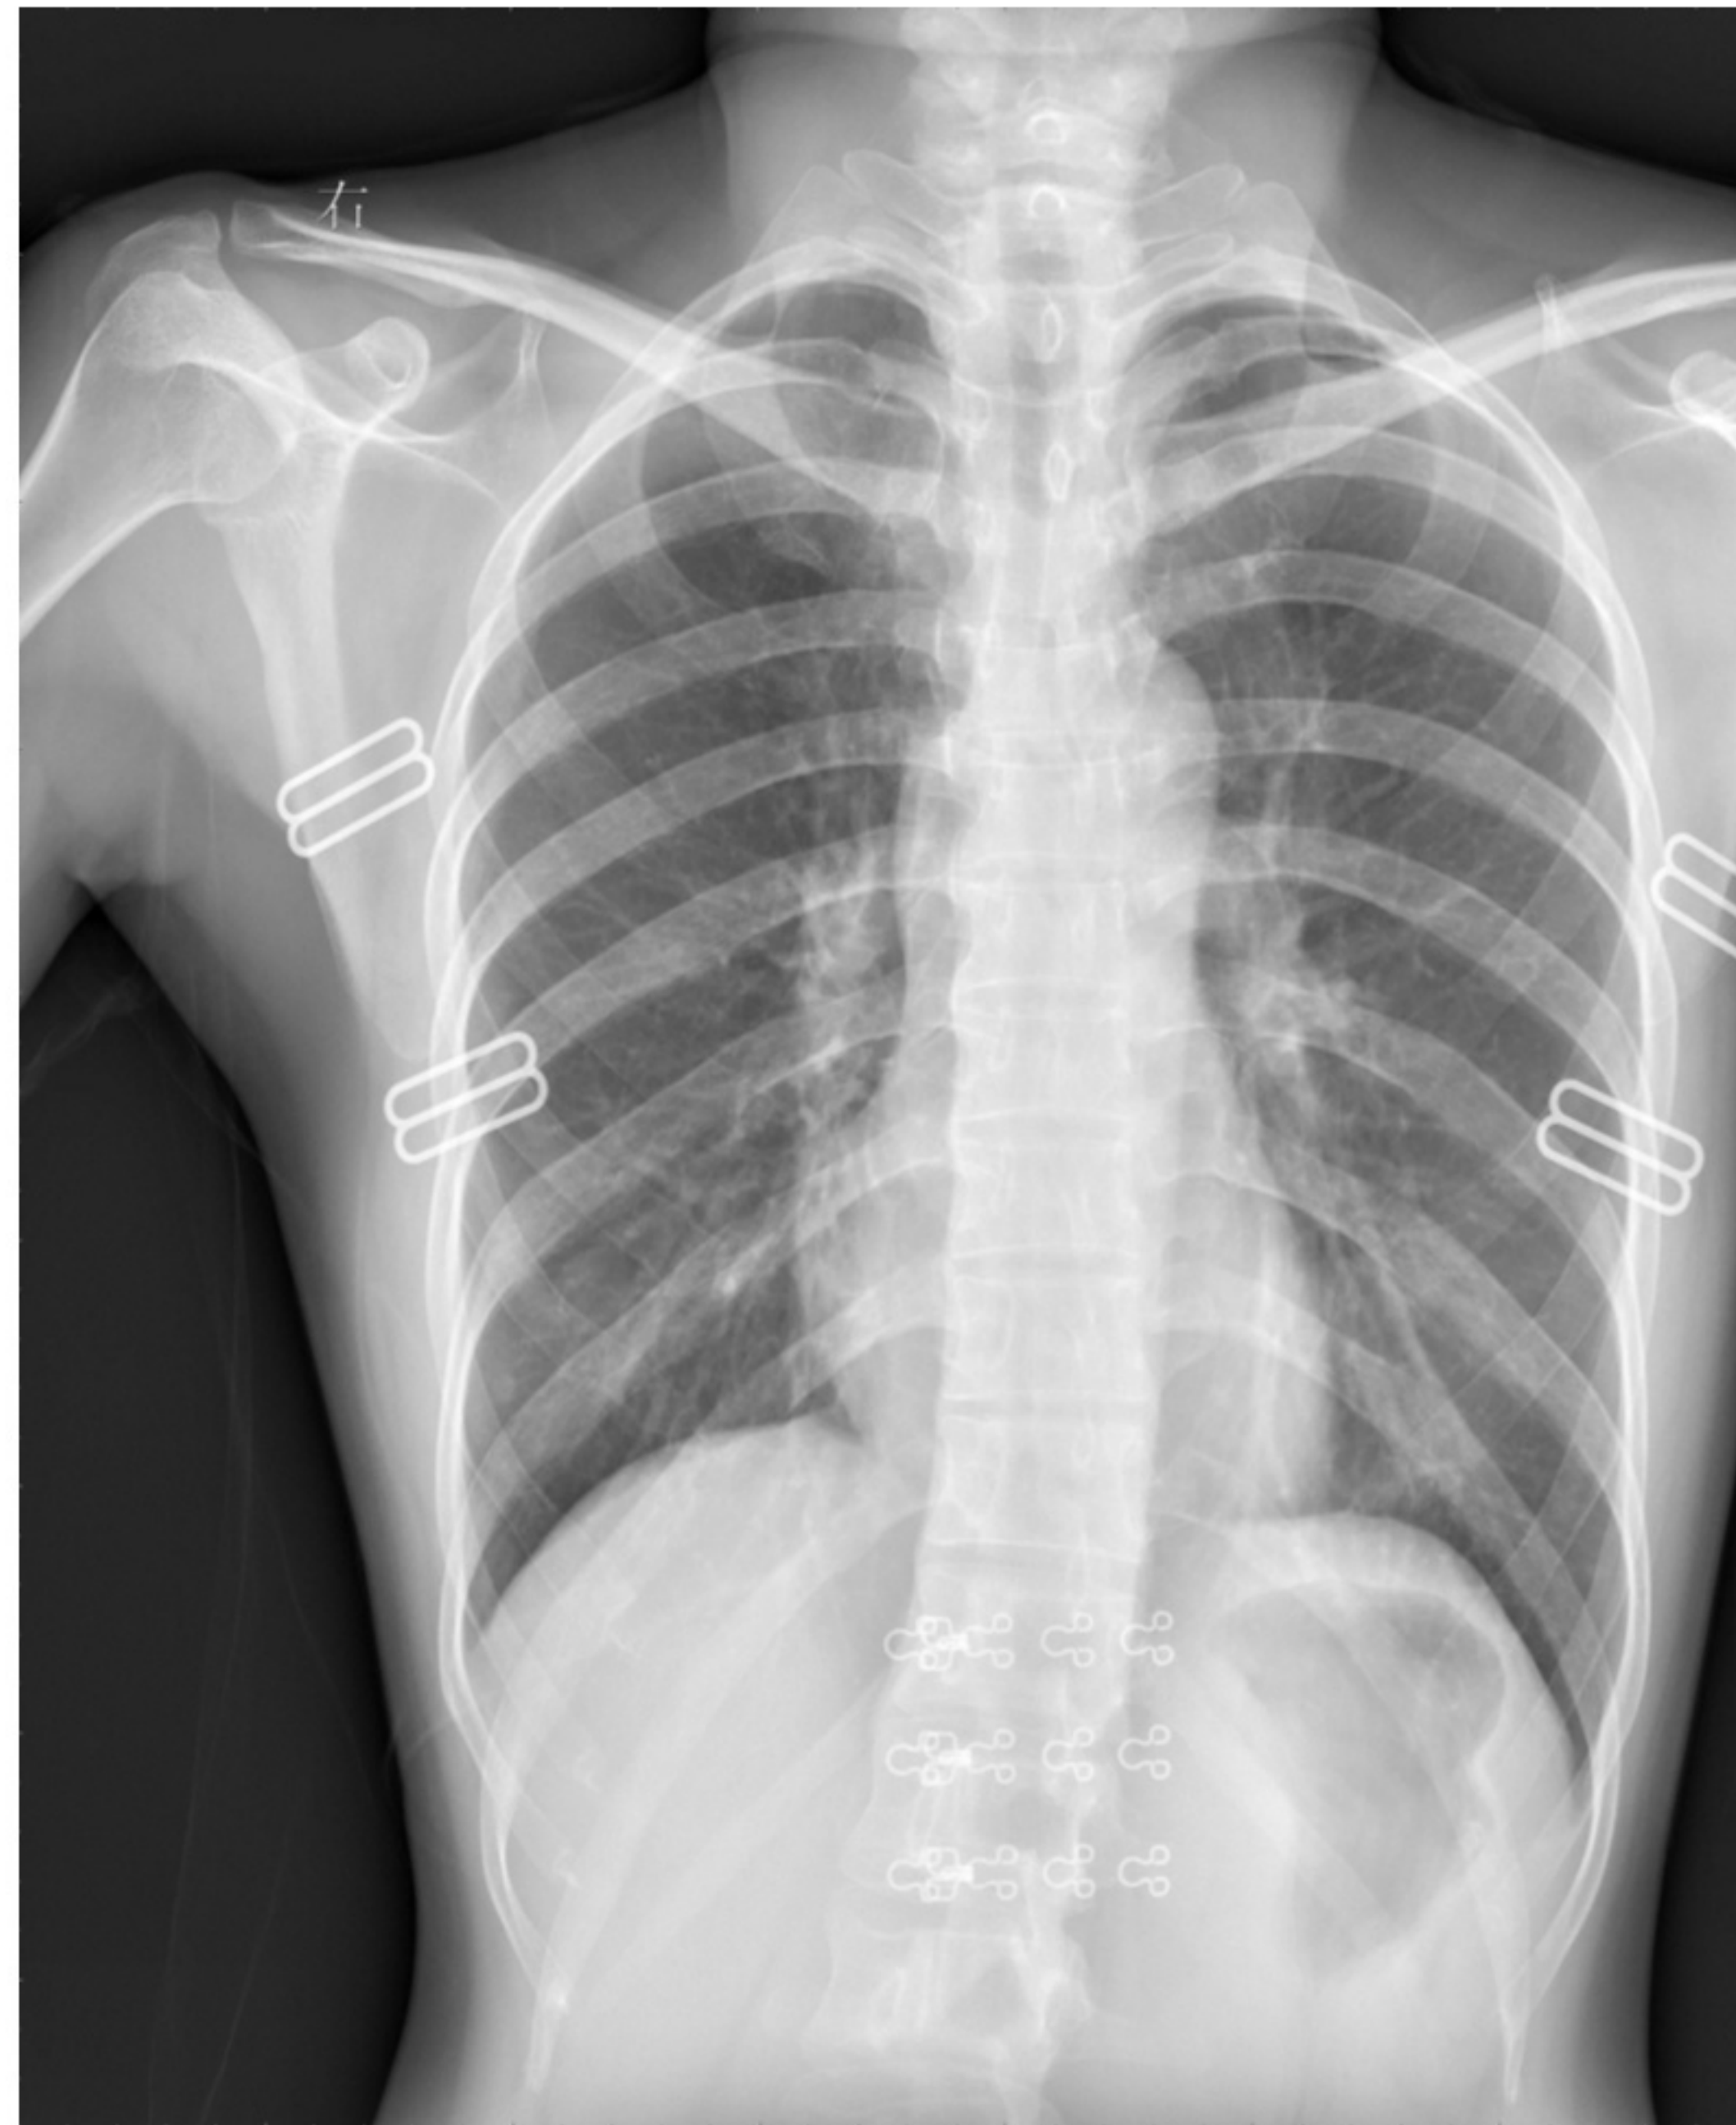

检查描述

胸廓对称，气管居中，双肺野纹理稍增粗、增多。双肺门影大小、形态正常。双膈面光滑、双肋膈角锐利。

心脏：大小，形态正常。

检查结论

心肺未见明显异常。